



## PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR

**Adquisición e instalación en su primera fase de una solución de detección de incendios para la nave de 4,173m<sup>2</sup> de archivos del Poder Judicial**

**Referencia: CSM-2022-276**

### CIRCULAR NO. 1

Fecha: 11 de noviembre 2022

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de Compra Menor para adquisición e instalación en su primera fase de una solución de detección de incendios para la nave de 4,173m<sup>2</sup> de archivos del Poder Judicial, referencia: CSM-2022-276, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 9, tiene a bien responder las preguntas por parte de los oferentes interesados, recibidas de manera oportuna y en tiempo hábil según el plazo establecido en el cronograma de actividades, (copiadas textualmente de la manera en que fueron recibidas).

### **SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.**

Las preguntas de carácter técnico respondidas por los peritos se encuentran anexas al presente documento, el cual consta de 1 página.

Atentamente,

**Yerina Reyes Carrazana**

Gerente de Compras y Contrataciones





10/11/2022

## PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

**Procedimiento de Compra Menor para la adquisición e instalación de una solución de detección de incendios para la nave de archivo PJ.  
Referencia: CSM-2022-276**

### **Preguntas:**

*1- De paso nos sería de mucha utilidad nos suministren las siguientes informaciones si está a su alcance: Los planos en donde será desarrollado el proyecto, como también el horario de trabajo preestablecido para realizar el mismo.*

### **Respuestas:**

- **Los planos serán adjuntados a este documento.**
- **El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.**

Atentamente,

**Ulises Medrano**

Gerente de Gestión Documental

**Marlene Suarez**

Coordinadora de Gestion Documental



28.15

3.9

3.9

2.47

12.39

5

Oficina

Oficina

Oficina

Digitadores

4.8

4.8

4.8

2.2

1.68

Baños

Baños

Limpieza

Salón de reunión

Digitadores

3.59

7.59

9.39

2.2

2.37

1

2.51

1.82


2do nivel

5.04

7.22


5

17.5

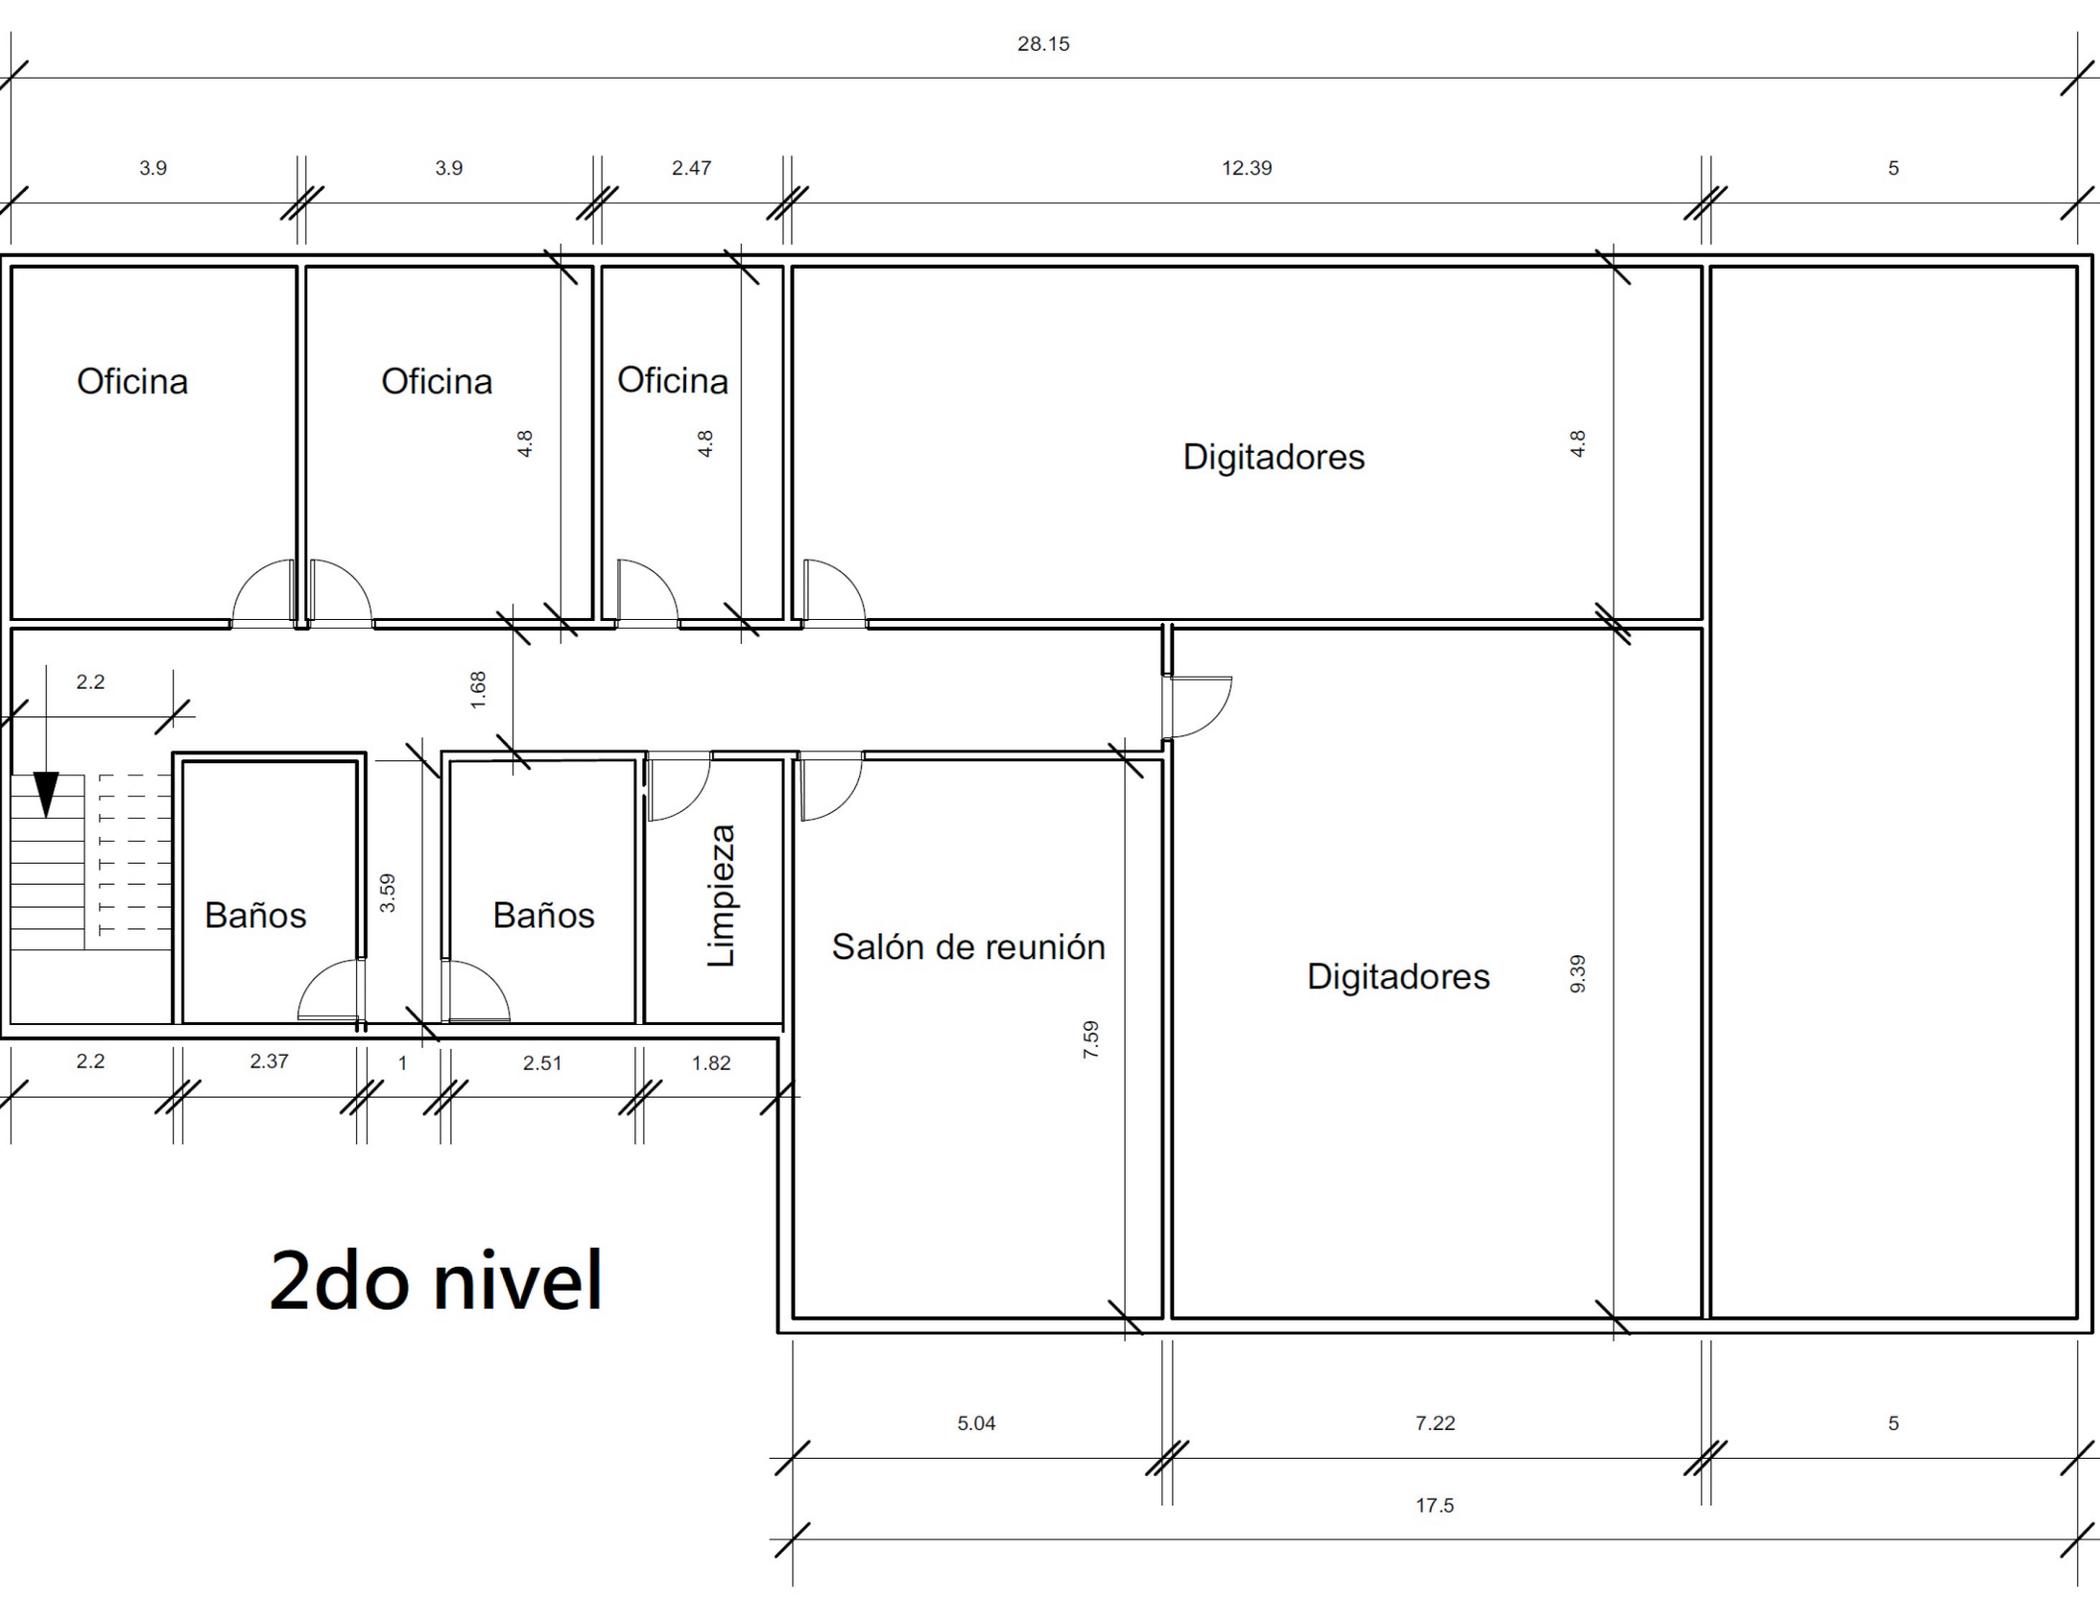



# Área de depósito

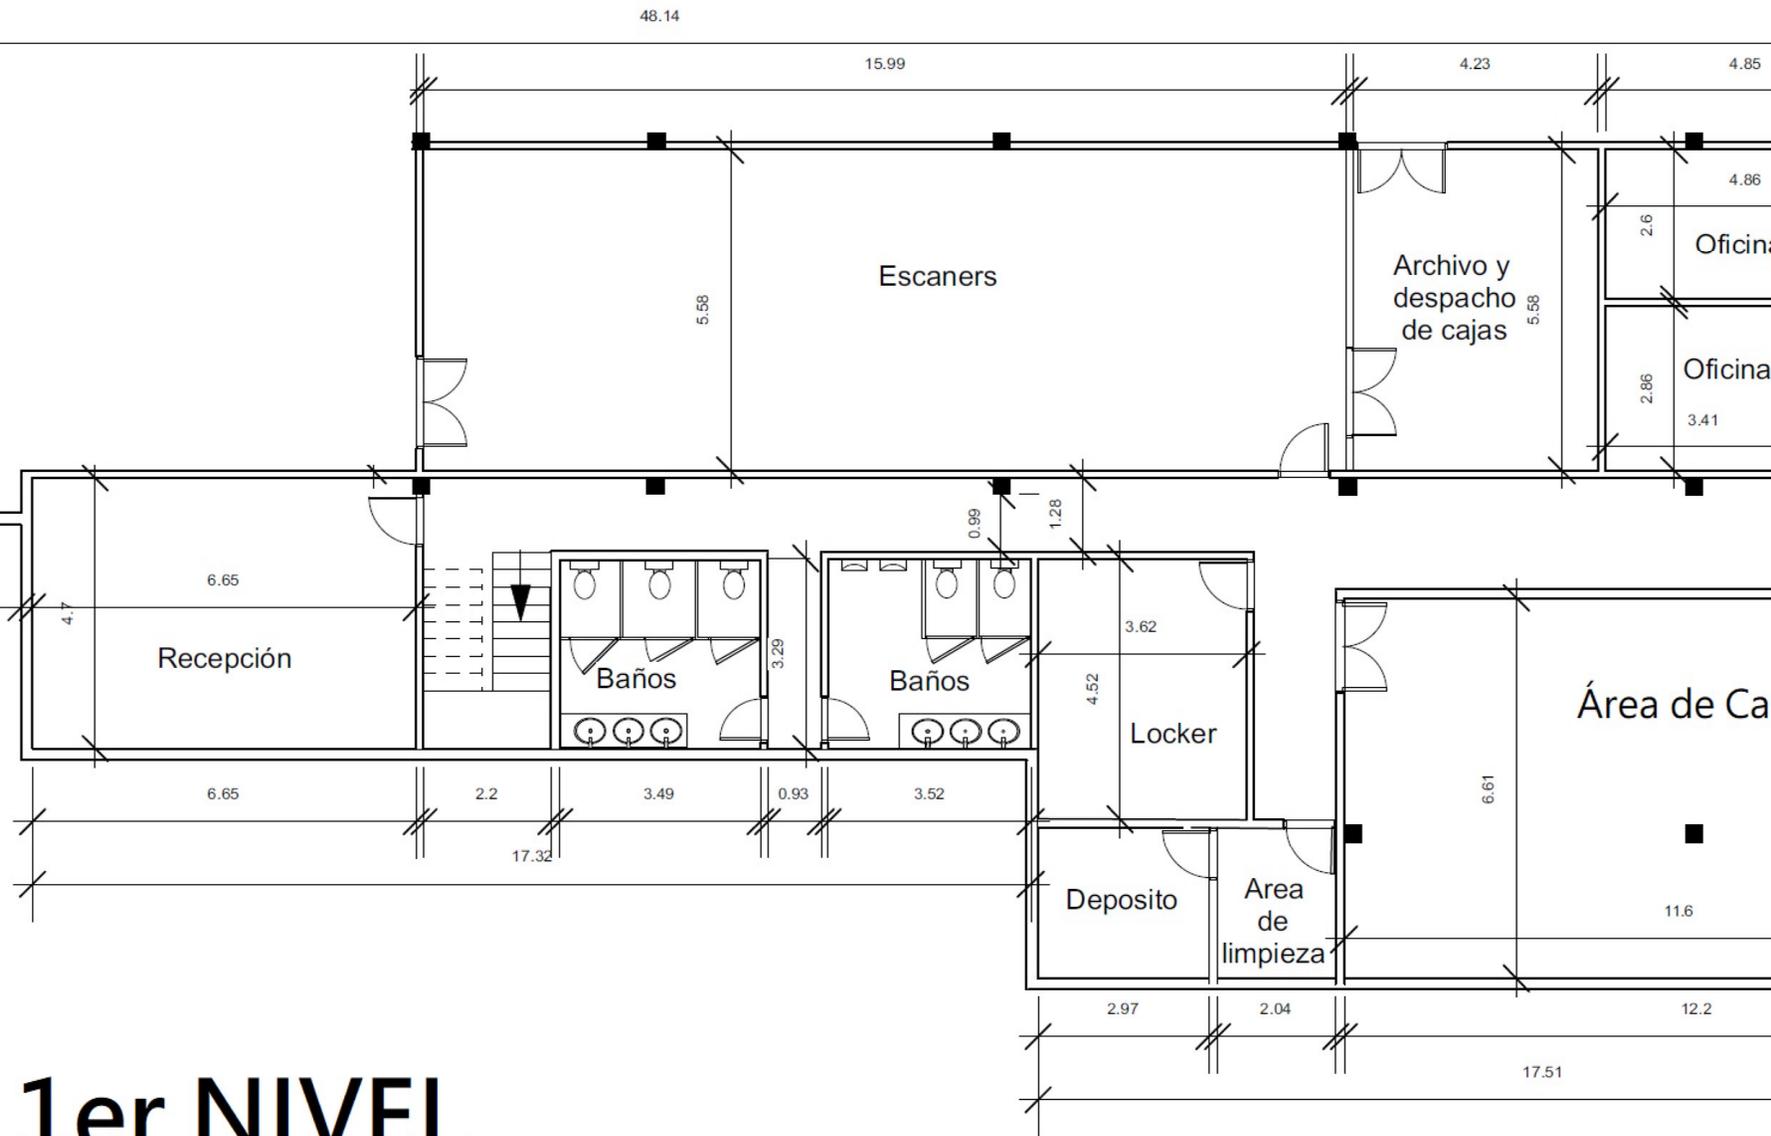

1er NIVEL