04/06/2021

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

COMPRA MENOR
Solicitud trabajo de insonorización de una (01) caseta para planta eléctrica de 1500 kw Palacio de Justicia Santiago
Ref. No. CSM-2021-184

Pregunta:

1 Conforme al TDR en el literal No "Bienes y servicios requeridos y sus especificaciones", visto el cuadro de la página 2/10 " Insonorización de una (1) caseta en fibra de vidrio".

El tipo de fibra recomendado para garantizar el trabajo se describe como **"AISLANTE EN FIBRA DE VIDRIO R-8"** que son bloques de lana mineral y fibra de vidrio. ¿Favor confirmar si es el material de su requerimiento?

En caso que no sea el sugerido favor indicar las especificaciones técnicas del mismo.

Adjunto dos imágenes ilustrativas del material propuesto usado en nuestro más reciente trabajo de insonorización.

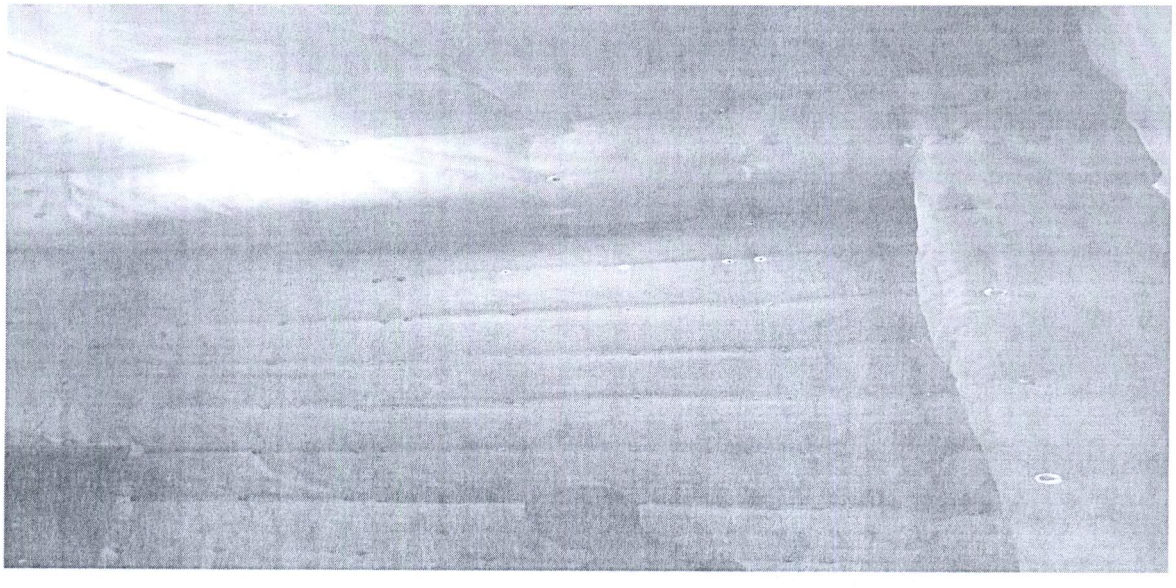

04/06/2021

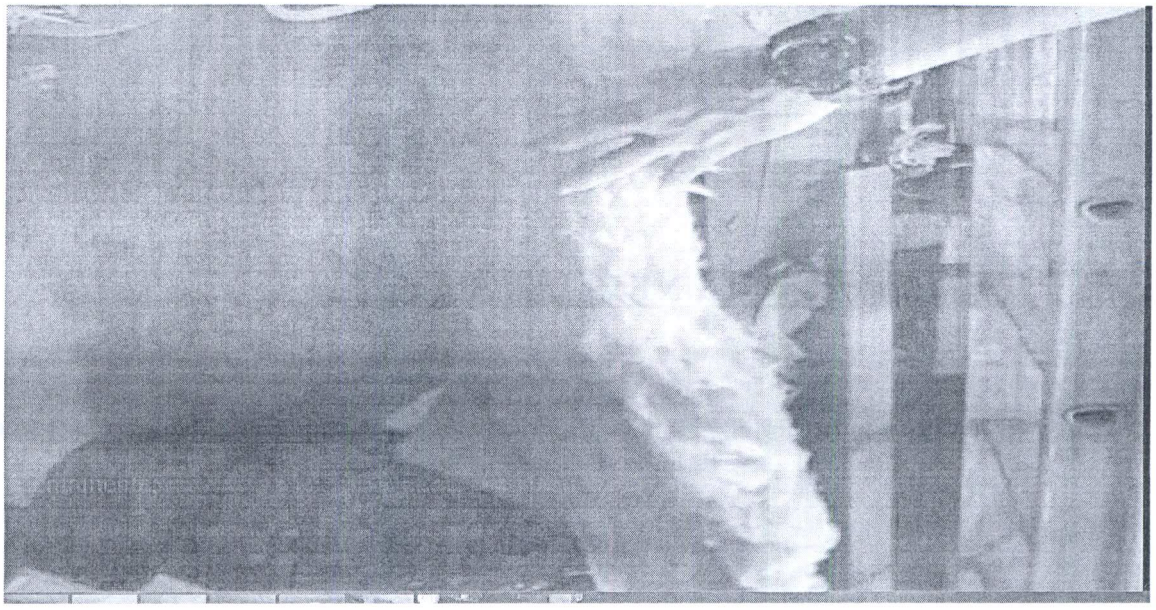

Respuesta:
Favor cotizar en planchas de fibra de vidrio.
No cotizar en "AISLANTE EN FIBRA DE VIDRIO R-8"

Rafael López

Atentamente,

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Julio H. Liriano Corporan
La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/9DMH-VAYG-DFBL-3XMI

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA